


PRESEK ROVA

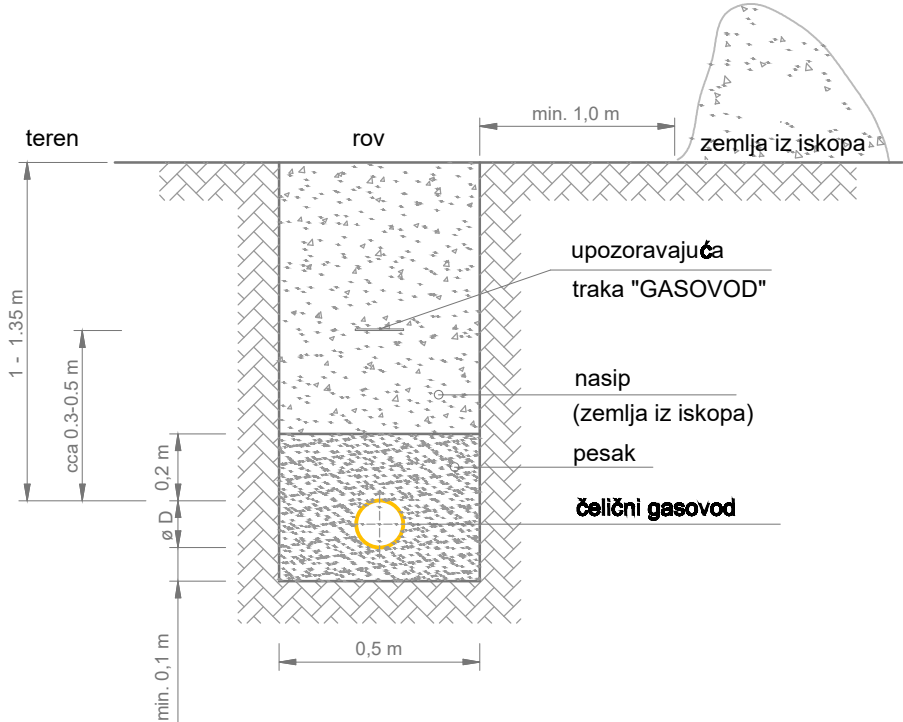

- Rov treba da ima ravno dno, stranice po potrebi mogu biti skošene.
- Uređeni rov ne sme imati kamenje i druge tvrde ostatke; iskopana zemlja ne sme biti pomešana sa stranim primesama.
- Zaštitni zasip može biti upotrebljen po odluci nadzornog inženjera, a kada se koristi treba da se sastoji od peska ili zemlje bez kamenja.
- Visina zasipa treba da bude 10-ak cm od dna rova i 20-ak cm iznad cevi.

Investor /Investitor		Designer /Projektant		GESCON PROJEKT d.o.o. ul. Rankeova br.3, Beograd office@gescon-project.com		M.P.	
 <div>NIEL GROUP D.O.O. Bul. Arsenija Čarnojevića 106/2, 11070 Novi Beograd</div>							
Object /Objekat		Idejno rešenje priključnog gasovoda od postojećeg transportnog (magistralnog) gasovoda MG-05/I do kompleksa SSG "Jakovo 2" na delovima k.p. br.4715/1, 4715/101, 4715/102 i 4715/103 KO Surčin,GO Surčin-Grad Beograd					
Main designer / Odg.projektant		Zoran Mišić, dipl.inž.maš. Licenca IKS 330 5348 03		Design/ Deo projekta 1 - PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA			
Designers / Projektanti				Name/ Crtež DETALJ POSTAVLJANJA GASOVODA U ROV			
Designers / Projektanti							
Controlled by / Kontrolisao							
Revision /Revizija				Design nr./ Projekat br.		IDR-UG-01/ 24-1	
						Scale/Razmera - Date / Datum decembar 2024.	
						Design faze/ Faza projekta IDR Sheet No. / List br. 02	